

## 不安全設備情報の提供について

・会員の皆様には、「不安全設備の情報提供」へご協力を頂きましてありがとうございます。  
させていただきます。

・NTTへの情報提供方法が、令和2年からWEB登録になりました。

【不安全設備WEB受付】[https://web113.ntt-ast.co.jp/safety\\_report/](https://web113.ntt-ast.co.jp/safety_report/)

・その後、令和5年には電友会から「メールで月1回一括送付」していた受付も出来ない体制となり、現時点での提供方法は全てWEB登録です。

◎しかし「不安全設備」をスマホ等で撮影し、「不安全設備WEB受付」にアップロード出来る会員は限られるので、事務局が代行して登録します。

■不安全設備の「住所・不良状況・連絡先（電話・氏名）」が必須項目（線路名・電柱番号は必須では無い）を事務局へ連絡願います。

○緊急性がある場合

・「局番なし113、携帯；0120-444-113）」に連絡


●緊急性がない場合

・**電友会事務局**（☎・FAX・メール・持参）⇒「不安全設備情報記録紙」に記入

（☎・FAX：024-531-7421）

（メール：denyu024@dune.ocn.ne.jp）

・今年度は、提供件数が伸び悩んでいる状況です。  
是非会員の皆様に、一人1情報提供をお願い致します。

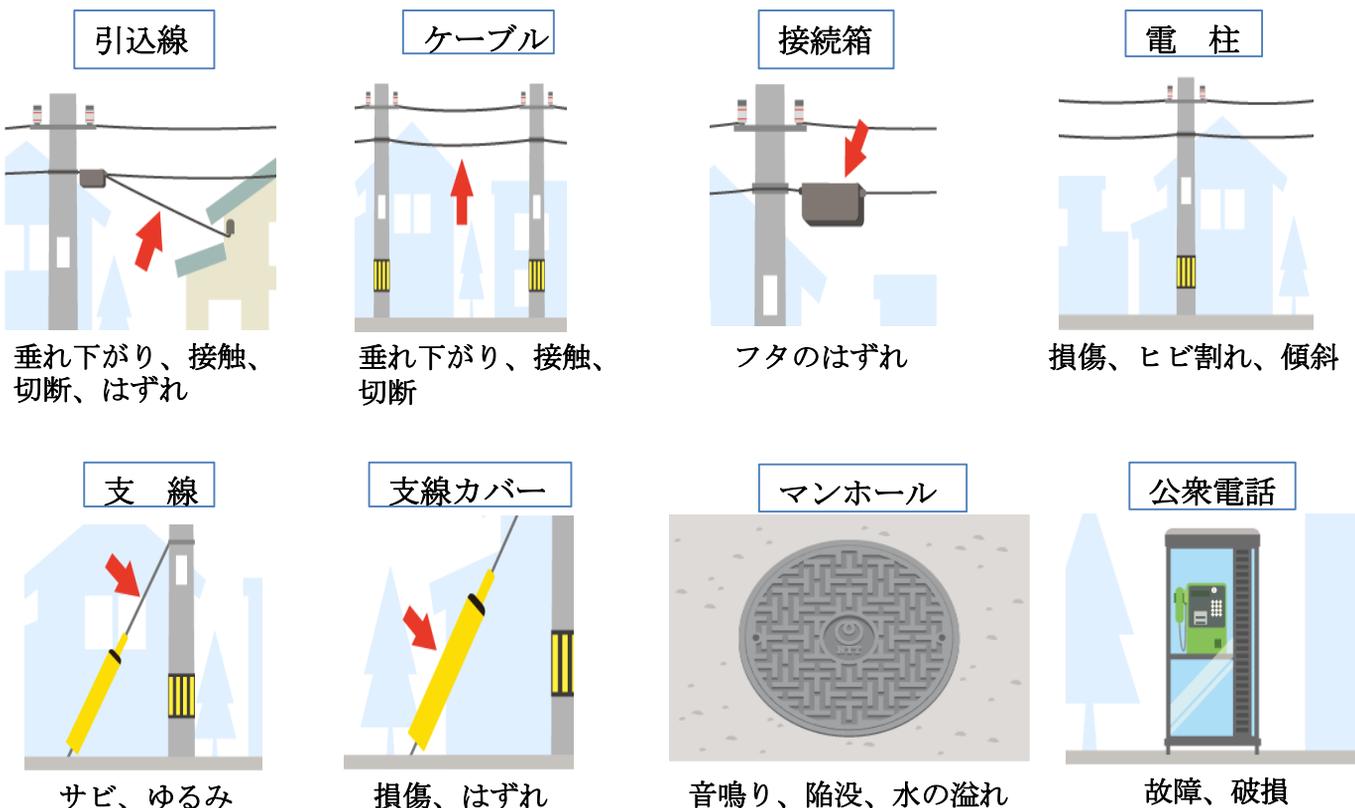

# 不安全設備情報記録紙

◇ 情報連絡先(福島地区電友会)  
 e-mail;denyu024@dune.ocn.ne.jp  
 (FAX ; 024-531-7421)

情報提供日	令和 年 月 日
情報提供者	福島地区電友会

不安全設備の内容 ■該当項目表示	ビル名	線路名	電柱番号
<input type="checkbox"/> 引込線 <input type="checkbox"/> 垂れ下がり <input type="checkbox"/> 家屋、電力線、樹木と接触 <input type="checkbox"/> 切断 <input type="checkbox"/> 家屋等からはずれ <input type="checkbox"/> ケーブル <input type="checkbox"/> 垂れ下がり <input type="checkbox"/> 家屋、電力線、樹木と接触 <input type="checkbox"/> 切断 <input type="checkbox"/> 接続箱 <input type="checkbox"/> フタのはずれ <input type="checkbox"/> 電 柱 <input type="checkbox"/> 折損、ヒビ割れ <input type="checkbox"/> 傾斜 <input type="checkbox"/> アース線ゆるみ・断線 <input type="checkbox"/> 支 線 <input type="checkbox"/> さび <input type="checkbox"/> ゆるみ <input type="checkbox"/> カバー損傷、はずれ <input type="checkbox"/> マンホール <input type="checkbox"/> フタが鳴る・陥没 <input type="checkbox"/> 水の溢れ <input type="checkbox"/> 公衆電話 <input type="checkbox"/> 電話機の故障、破損 <input type="checkbox"/> 電話ボックスや扉の破損 <input type="checkbox"/> 保安器、引留具 <input type="checkbox"/> 保安器の損傷・固定不良 <input type="checkbox"/> 家屋からはずれ			
	◇ 不安全設備の住所		
	◇ 目印となる情報 (例えば○○町△△商店前 等)		
<b>参考写真添付欄</b>			

---

不安全設備の内容 ■該当項目表示	ビル名	線路名	電柱番号
<input type="checkbox"/> 引込線 <input type="checkbox"/> 垂れ下がり <input type="checkbox"/> 家屋、電力線、樹木と接触 <input type="checkbox"/> 切断 <input type="checkbox"/> 家屋等からはずれ <input type="checkbox"/> ケーブル <input type="checkbox"/> 垂れ下がり <input type="checkbox"/> 家屋、電力線、樹木と接触 <input type="checkbox"/> 切断 <input type="checkbox"/> 接続箱 <input type="checkbox"/> フタのはずれ <input type="checkbox"/> 電 柱 <input type="checkbox"/> 折損、ヒビ割れ <input type="checkbox"/> 傾斜 <input type="checkbox"/> アース線ゆるみ・断線 <input type="checkbox"/> 支 線 <input type="checkbox"/> さび <input type="checkbox"/> ゆるみ <input type="checkbox"/> カバー損傷、はずれ <input type="checkbox"/> マンホール <input type="checkbox"/> フタが鳴る・陥没 <input type="checkbox"/> 水の溢れ <input type="checkbox"/> 公衆電話 <input type="checkbox"/> 電話機の故障、破損 <input type="checkbox"/> 電話ボックスや扉の破損 <input type="checkbox"/> 保安器、引留具 <input type="checkbox"/> 保安器の損傷・固定不良 <input type="checkbox"/> 家屋からはずれ			
	◇ 不安全設備の住所		
	◇ 目印となる情報 (例えば○○町△△商店前 等)		
<b>参考写真添付欄</b>			